


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Бланк заявки на производство сварных колодцев

Число подачи2008 г Тип лотка* Лотковый <input type="checkbox"/> Ливневый <input type="checkbox"/> Инспекционная камера <input type="checkbox"/>							
Номер эскиза					высота, мм от верха колодца до низа лотка трубы	угол в градусах	
Количество		отводы	тип трубы	диаметр патрубка			
Номинальный диаметр шахты колодца, мм		1 выход					
		2 вход					
		3 вход					
		4 вход					
	5 вход						
	6 вход						
Высота, мм от верха колодца до уровня водостока	Тип трубы шахты * Корсис <input type="checkbox"/> (630 -1200 мм) Корсис Плюс <input type="checkbox"/> (1400 и 2000 мм)						
	Тип трубопровода* Гладкая ПЭ труба = 1 Труба Корсис = 2 Другая = 3						
	Горловина <input type="checkbox"/> Лестница <input type="checkbox"/>						
Сварные колодцы изготавливаются только на заказ на основании спецификации, получаемой от заказчика.				Информация о заказчике:			
Для изготовления необходимы следующие данные:				<ul style="list-style-type: none"> • Название организации 			
*Эксплуатационное назначение (общестоковая канализация, ливневые (дождевые) стоки или использование в роли инспекционной камеры). *Диаметр тела (шахты) колодца и тип трубы шахты. * Тип трубопровода (тип присоединяемого трубопровода из гладкой, гофрированной ПЭ трубы или другой трубы)				<ul style="list-style-type: none"> • Контактные телефоны • Адрес электронной почты 			
				Самовывоз <input type="checkbox"/> Наша доставка <input type="checkbox"/>			
Более подробную информацию о колодцах вы сможете найти на сайте Группы ПОЛИПЛАСТИК www.polyplastic.ru				<ul style="list-style-type: none"> • Комментарии: 			

Заявку принял: должность _____ Ф.И.О. _____ Контакты _____

№

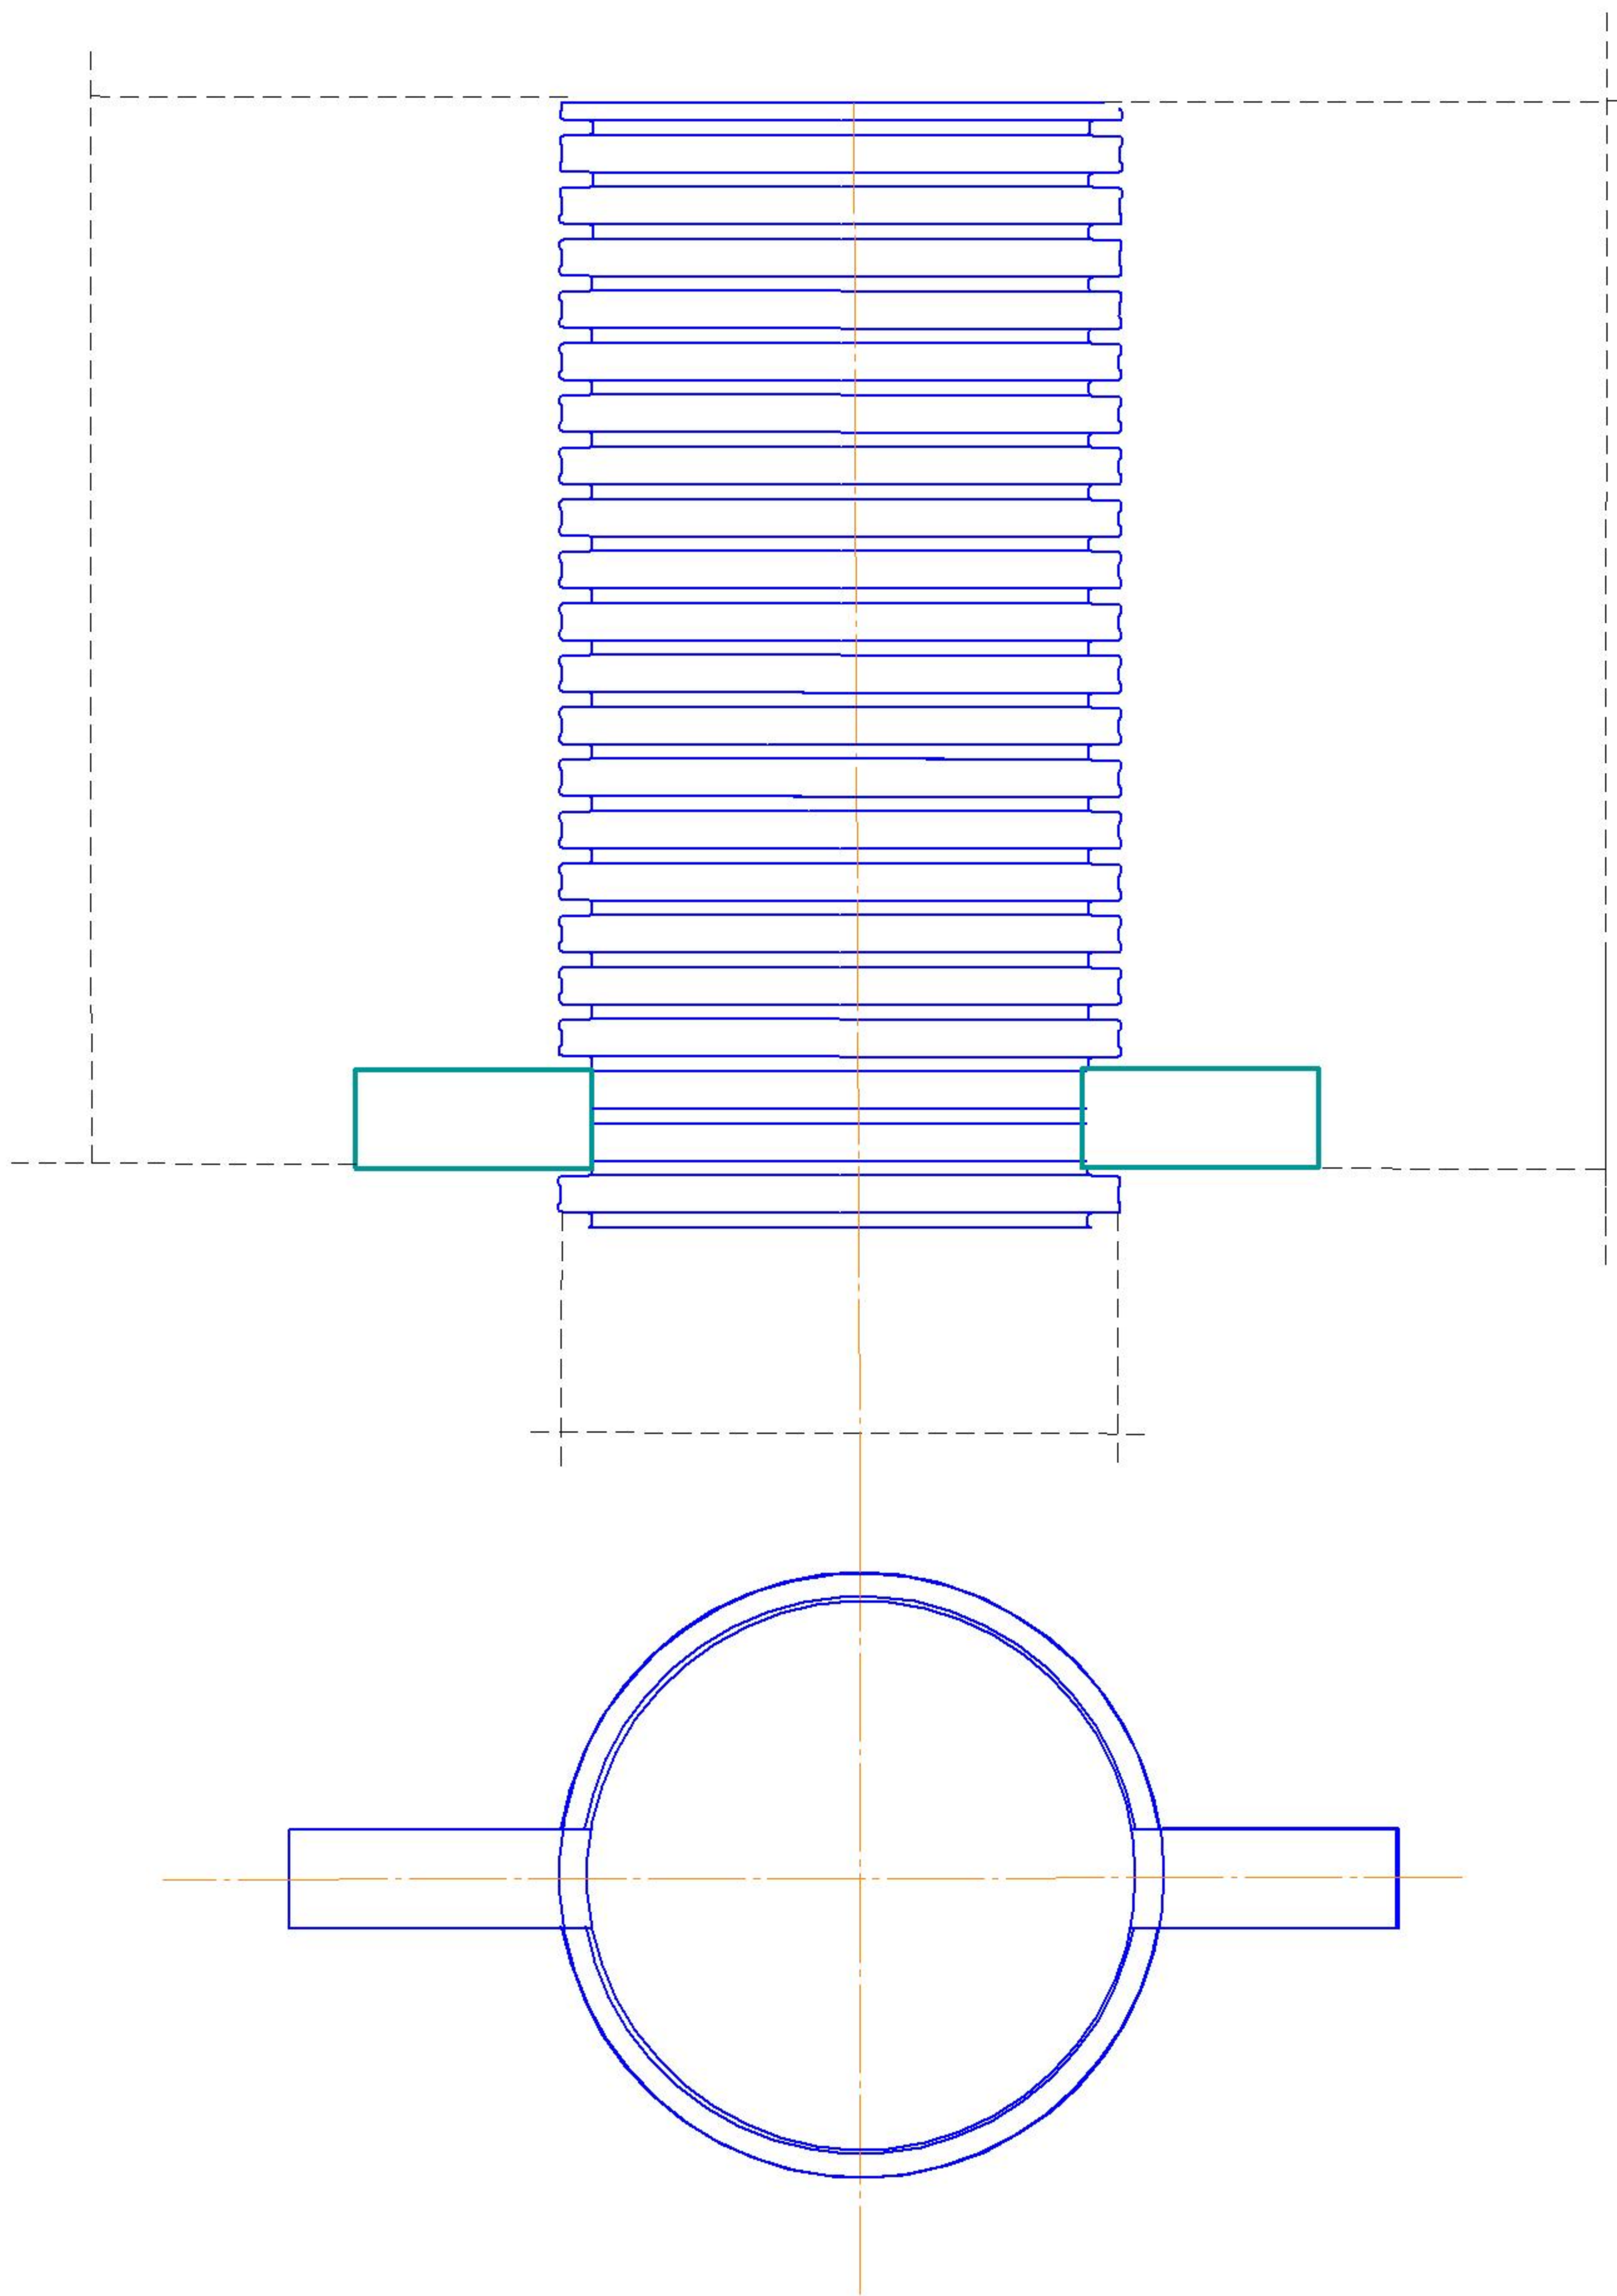

Колодец _____

Диаметр шахты колодца _____ мм

Высота от низа лотка трубы _____ мм

Диаметр и расположение патрубков _____ $d_e 1 =$ мм

$d_e 2 =$ мм

$d_e 3 =$ мм